

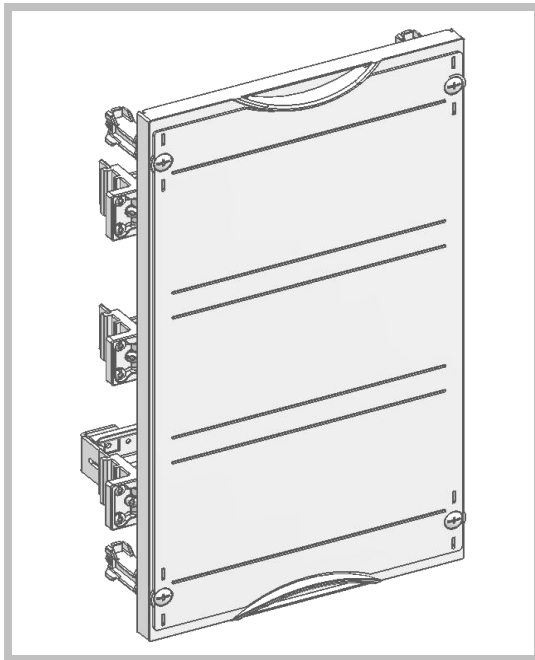





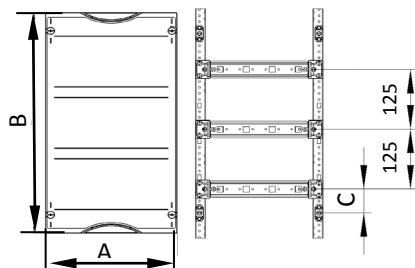



	1			4 x	ED138
	2a			2-4 x	ZW39
	3a			2-6 x	ZW59
	2b 3b		 4,8x11,5	4-20 x	ZW39 ZW59
	5		15x35	1-5 x	ED..
	6		 M5x8	2-10 x	ZB21
	7			1 x	AG...



min. 83 -
max. 130





min. 83 -
max. 130

min. 105 -
max. 160

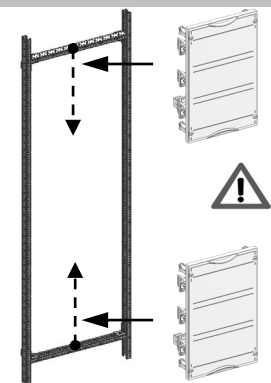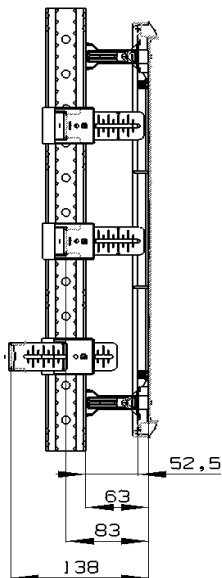


	ZW39	ZW59	ZB32	ED..	ZB21	AG...	A	B	C
MBK106	2	---	4	ED51 1x	2	AG11	250	150	37,5
MBK107	2	2	8	ED51 2x	4	AG12	250	300	50
MBK108	4	2	12	ED51 3x	6	AG13	250	450	50
MBK109	4	4	16	ED51 4x	8	AG14	250	600	75
MBK110	4	6	20	ED51 5x	10	AG15	250	750	100
MBK206	2	---	4	ED52 1x	2	AG21	500	150	37,5
MBK207	2	2	8	ED52 2x	4	AG22	500	300	50
MBK208	4	2	12	ED52 3x	6	AG23	500	450	50
MBK209	4	4	16	ED52 4x	8	AG24	500	600	75
MBK210	4	6	20	ED52 5x	10	AG25	500	750	50
MBK306	2	---	4	ED53 1x	2	AG31	750	150	37,5
MBK307	2	2	8	ED53 2x	4	AG32	750	300	50
MBK308	4	2	12	ED53 3x	6	AG33	750	450	50
MBK309	4	4	16	ED53 4x	8	AG34	750	600	75
MBK310	4	6	20	ED53 5x	10	AG35	750	750	100




1 4x

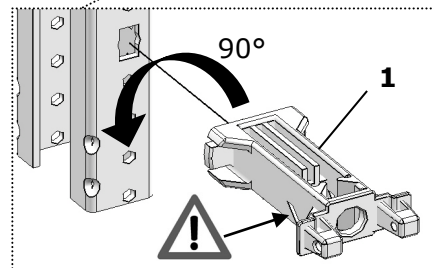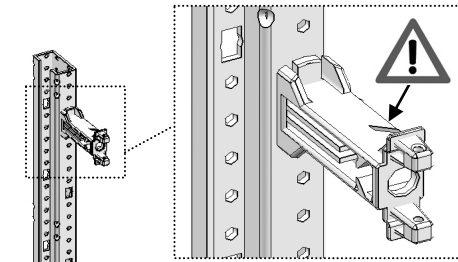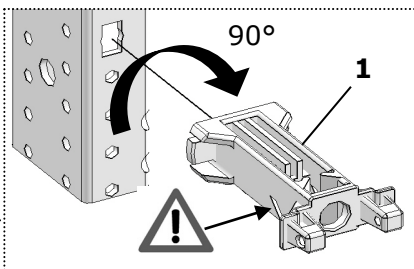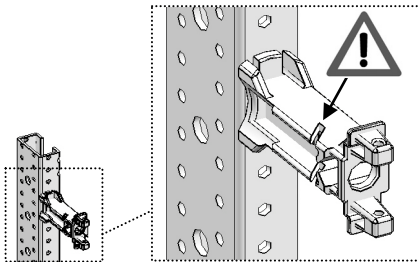

1






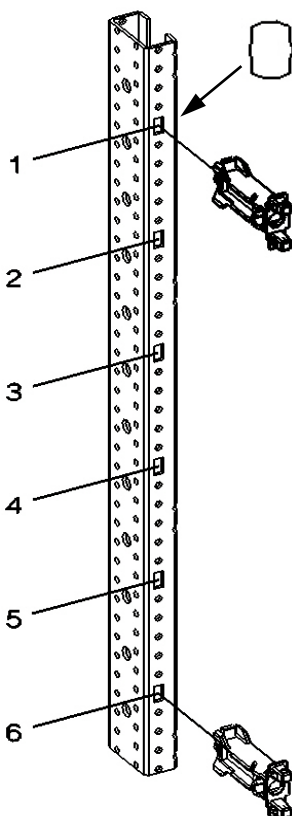


	AG...	
MBK106	AG11	1 & 2
MBK107	AG12	1 & 4
MBK108	AG13	1 & 6
MBK109	AG14	1 & 8
MBK110	AG15	1 & 10
MBK206	AG21	1 & 2
MBK207	AG22	1 & 4
MBK208	AG23	1 & 6
MBK209	AG24	1 & 8
MBK210	AG25	1 & 10
MBK306	AG31	1 & 2
MBK307	AG32	1 & 4
MBK308	AG33	1 & 6
MBK309	AG34	1 & 8
MBK310	AG35	1 & 10


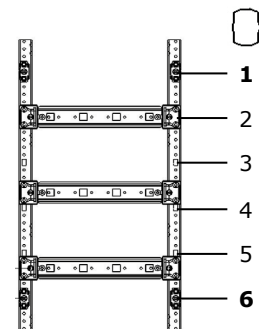


→ **MBK108** → AG13 = 1 & 6

1.1

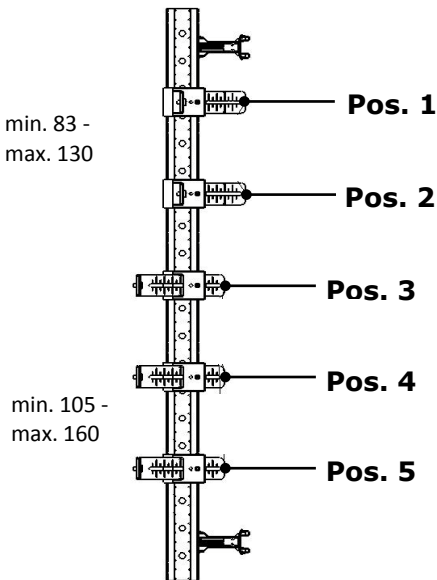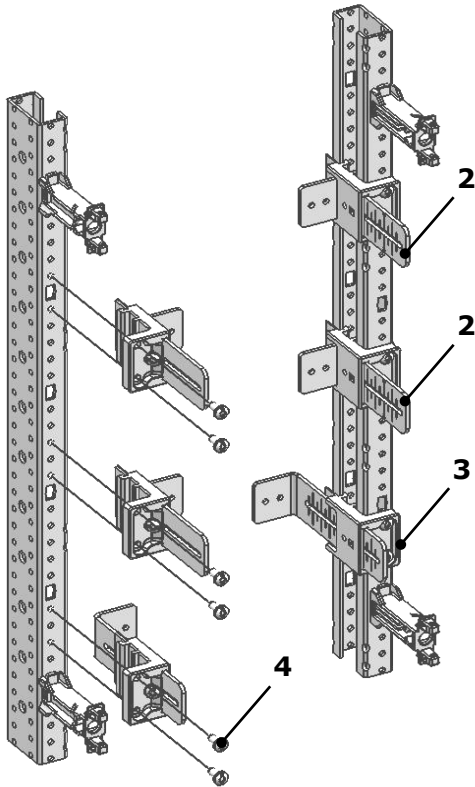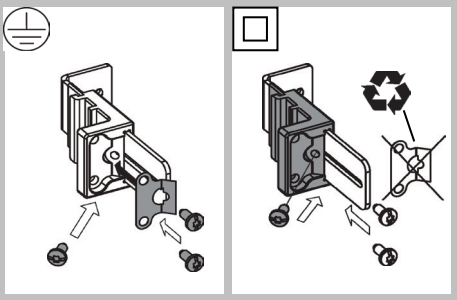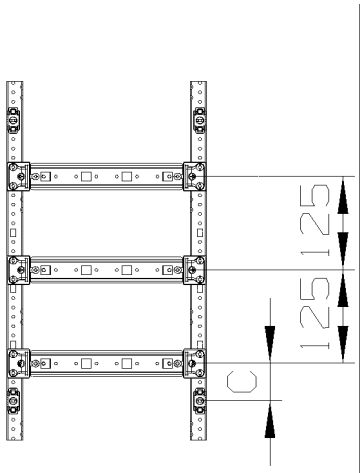

	C	Pos.1	Pos.2	Pos.3	Pos.4	Pos.5
MBK106	37,5	ZW39	---	---	---	---
MBK107	50	ZW39	ZW59	---	---	---
MBK108	50	ZW39	ZW39	ZW59	---	---
MBK109	75	ZW39	ZW39	ZW59	ZW59	---
MBK110	100	ZW39	ZW39	ZW59	ZW59	ZW59
MBK206	37,5	ZW39	---	---	---	---
MBK207	50	ZW39	ZW59	---	---	---
MBK208	50	ZW39	ZW39	ZW59	---	---
MBK209	75	ZW39	ZW39	ZW59	ZW59	---
MBK210	50	ZW39	ZW39	ZW59	ZW59	ZW59
MBK306	37,5	ZW39	---	---	---	---
MBK307	50	ZW39	ZW59	---	---	---
MBK308	50	ZW39	ZW39	ZW59	---	---
MBK309	75	ZW39	ZW39	ZW59	ZW59	---
MBK310	100	ZW39	ZW39	ZW59	ZW59	ZW59

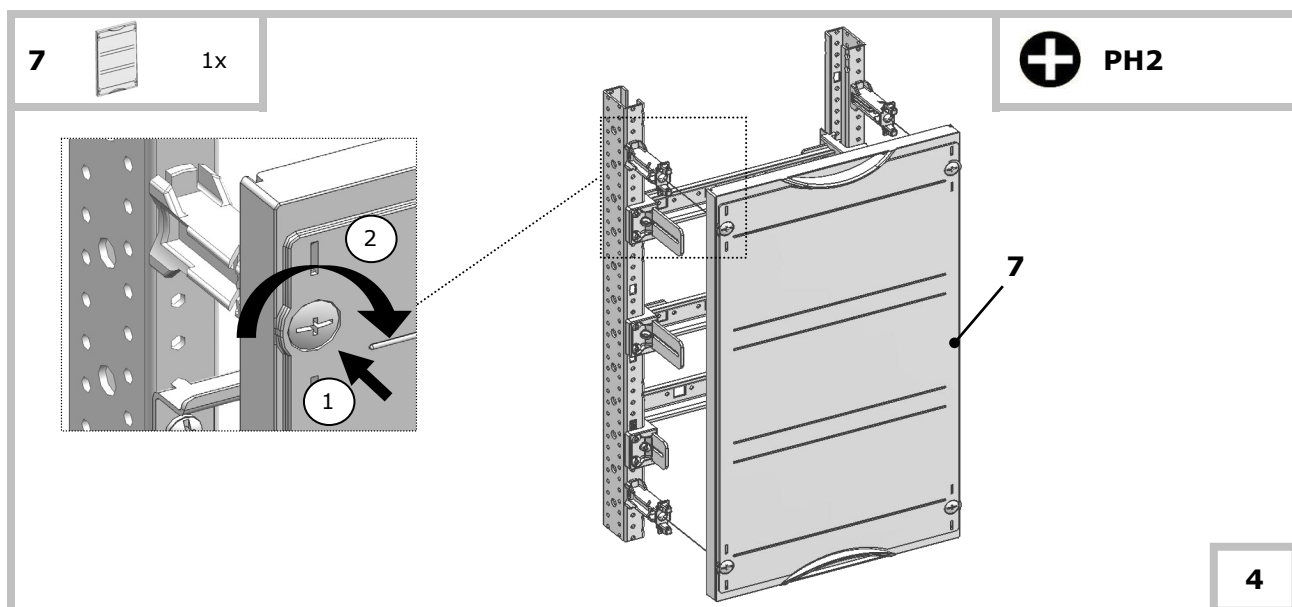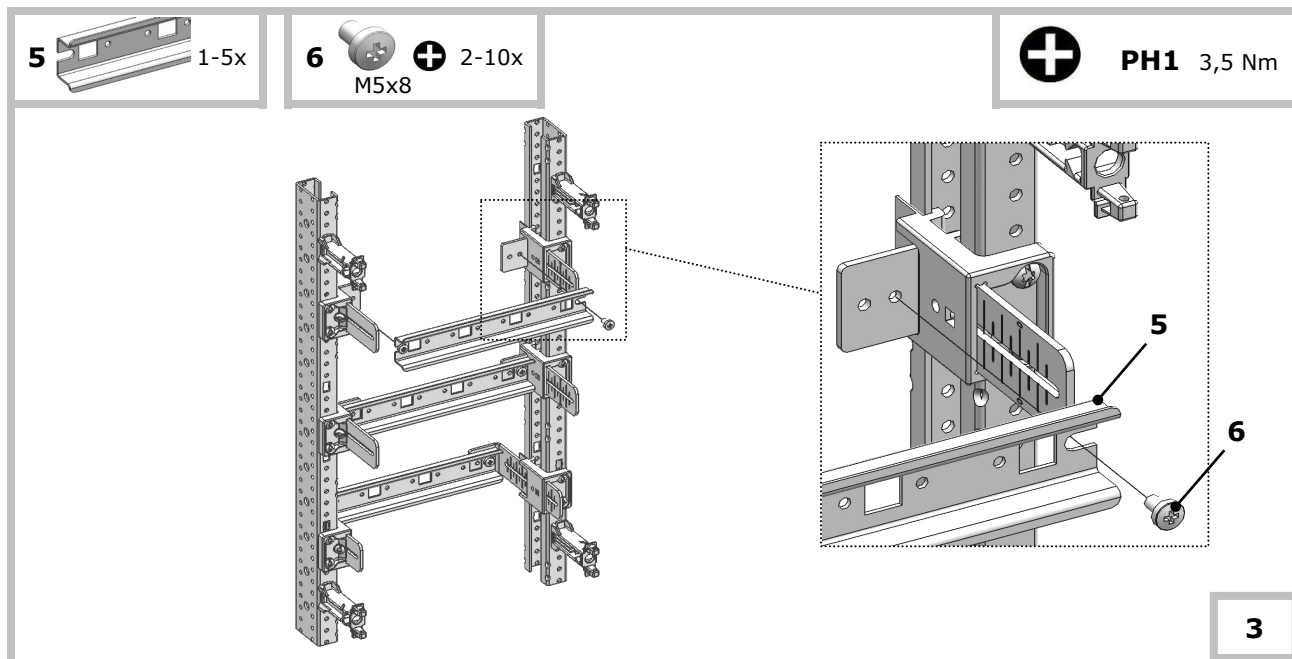

DE

Arbeiten an elektrischen Betriebsmitteln/Anlagen dürfen nur durch eine ausgebildete Elektrofachkraft gemäß DIN 57105 Teil 1 / VDE 0105 Teil 1 / DIN EN 50110-1 durchgeführt werden.

GB

Only qualified electrical personell according to DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 are allowed to work on electrical installations.

SE

Endast behörig personal enligt DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 är tillåten att arbeta med elektriska installationer.

IT

Solo a personale qualificato, secondo DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 è consentito di lavorare su installazioni elettriche.

FR

Seul le personnel qualifié en electricité selon DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 est autorisé à travailler sur installation électrique.

ES

Sólo electricistas cualificados según norma DIN 57105 part 1 / VDE 0105 part 1 / DIN EN 50110-1 están autorizados a trabajar en instalaciones.

RU

Согласно DIN 57105, часть 1 / VDE0105, часть 1 / DIN EN 50110-1, на электрических установках разрешается работать только квалифицированному персоналу.

STRIEBEL & JOHN GmbH & Co. KG
Am Fuchsgraben 2-3
D-77880 Sasbach

Telephone + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 0
Telefax + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 501
Telefax Export Department + 49 (0) 78 41 / 6 09 – 545

EDV.-Nr.: 112206 / B
20.09.2011
printed in Germany